


- Piezīmes:
1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un traukmes sistēmas elementu (detektor, paneli, pogas, u.c.) novietojumumu precīzēt
 2. Stāvvadu cauruļu skaitu un novietojumumu precīzēt pie izbūves darbu gaitā pēc ēkas reālo sienu un gēstīu konstrukciju precīzēšanas.
 3. UAS panelim paredzēt el. pieslēgumu un saņemēt.

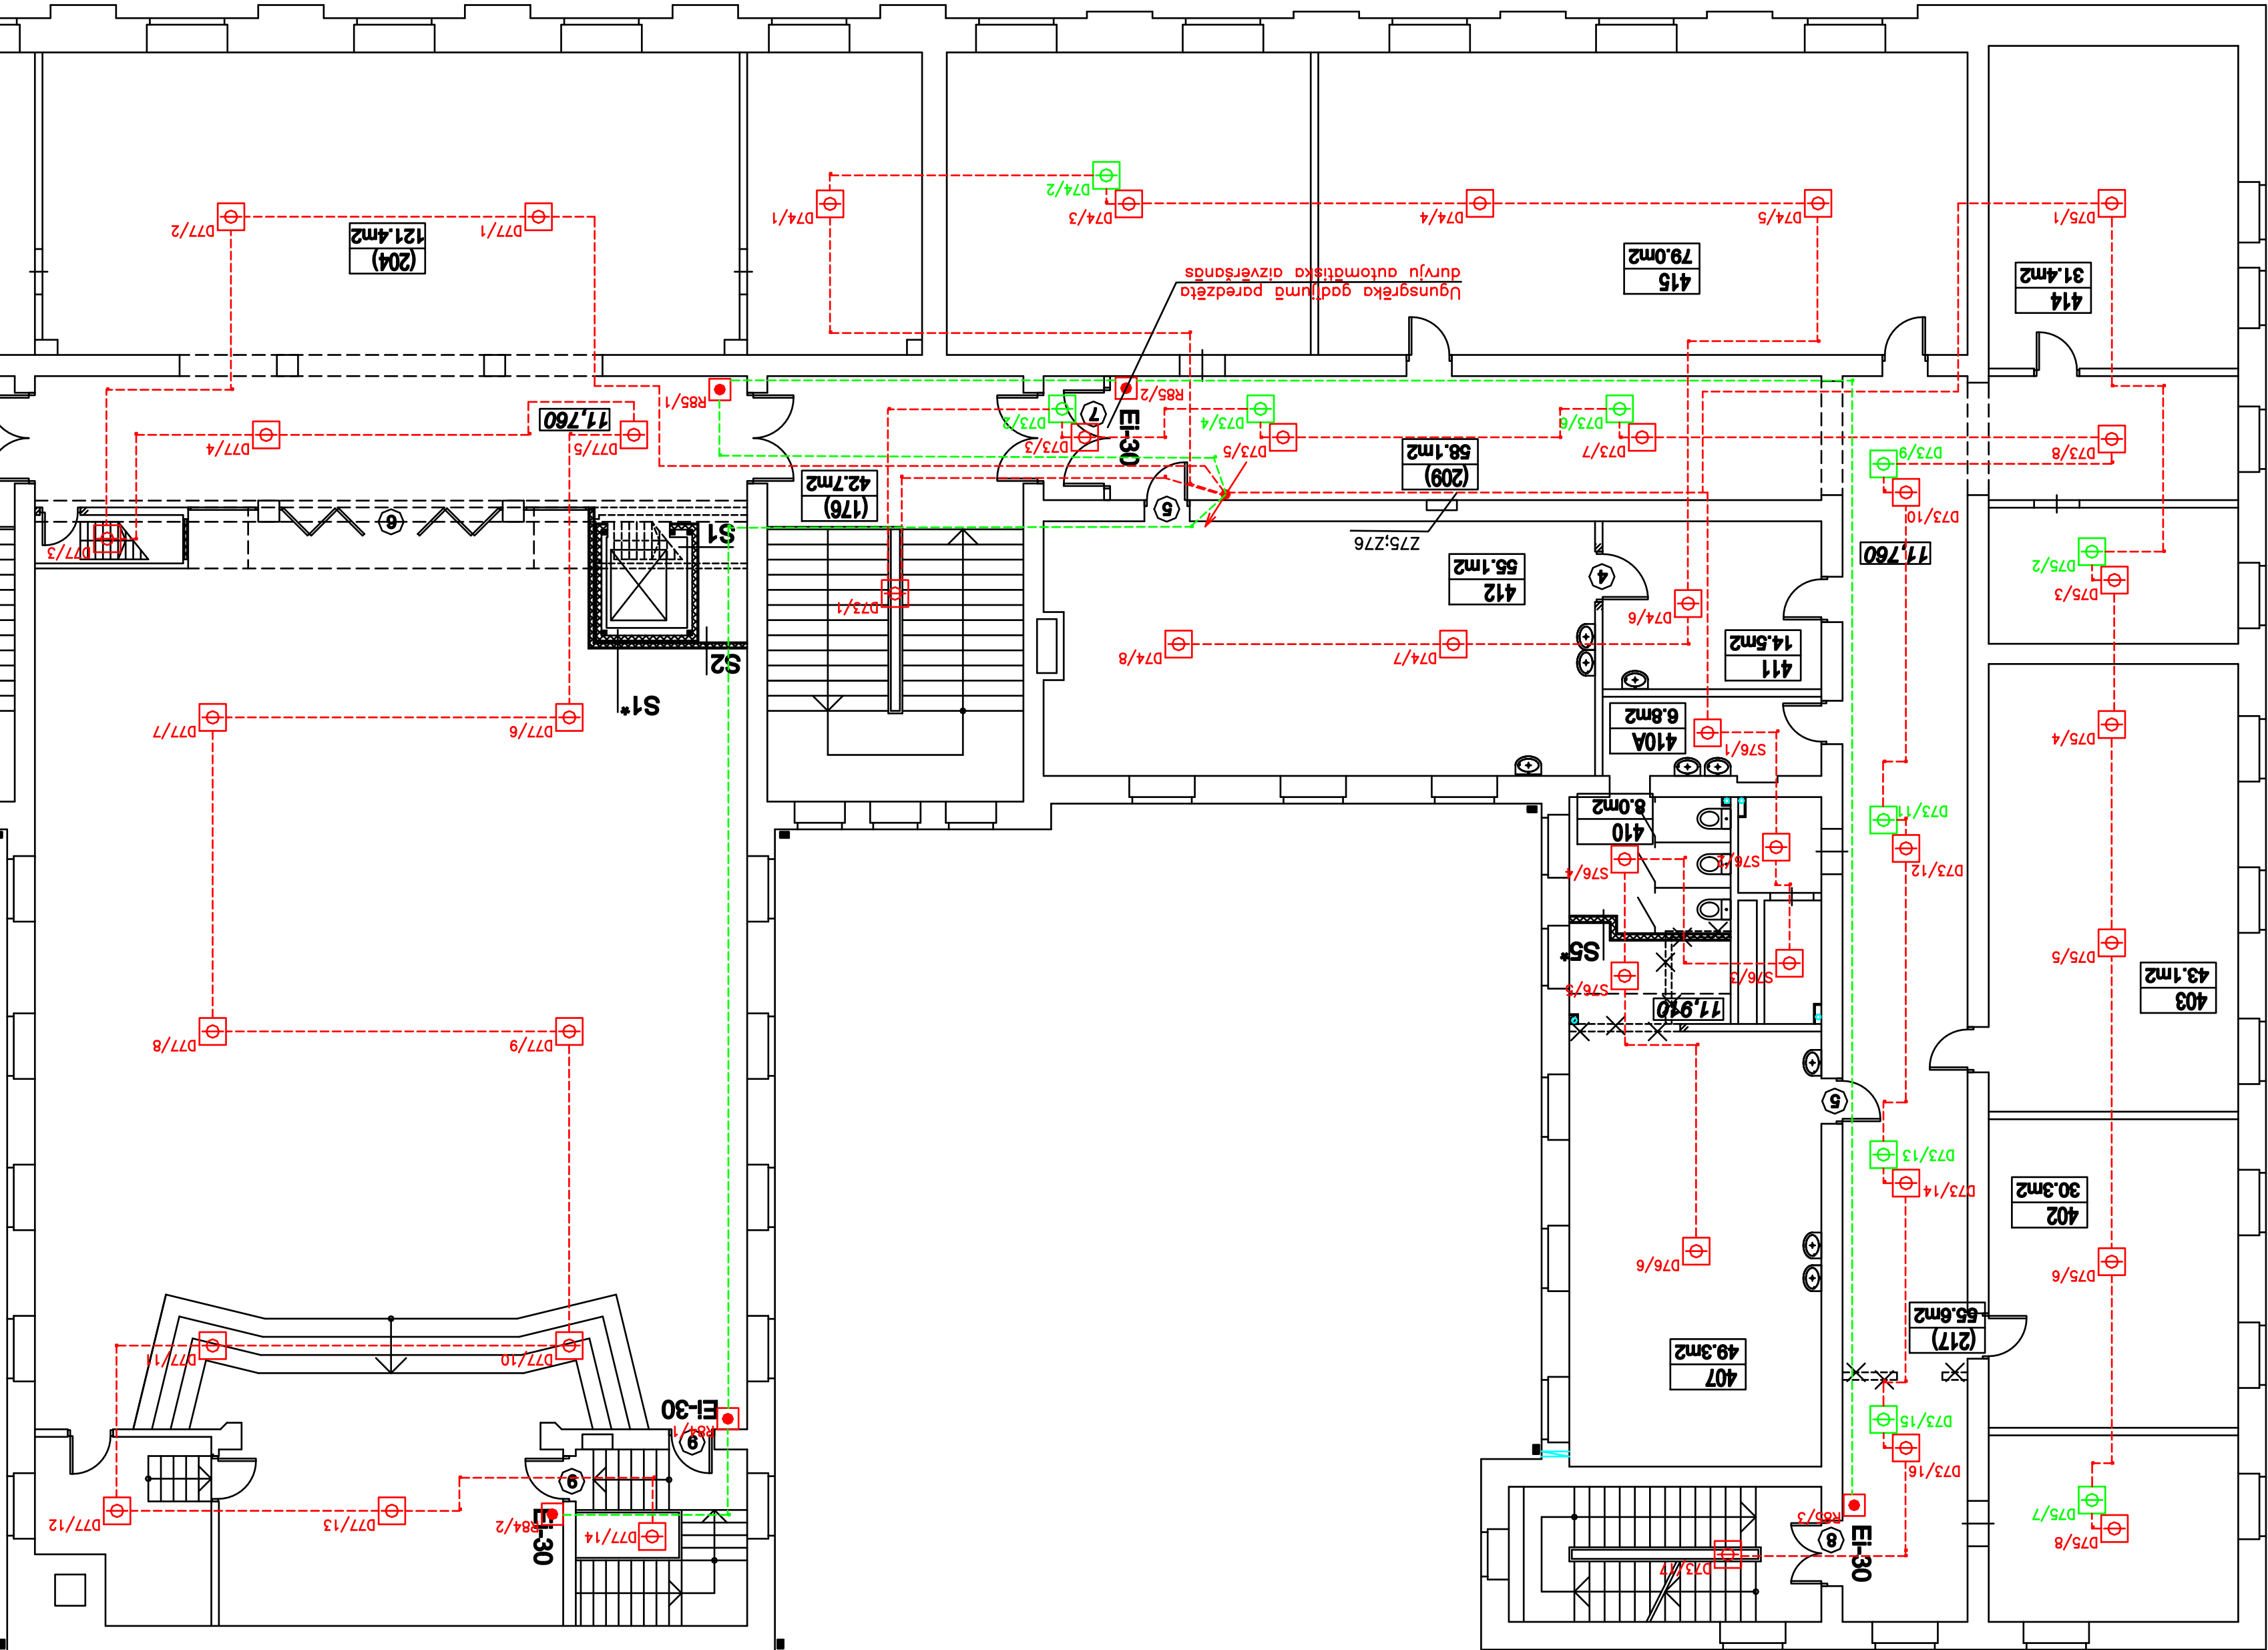

4. ST.		TĒPU NOSAUKUMS		PLATĪBA m2	
Nr.	P.k.	Nr.	P.k.	Nr.	P.k.
178	178	178	178	42,7	42,7
184	184	184	184	43,0	43,0
193	193	193	193	55,0	55,0
203	203	203	203	46,3	46,3
204	204	204	204	121,4	121,4
209	209	209	209	58,1	58,1
217	217	217	217	55,8	55,8
212	212	212	212	30,3	30,3
402	402	402	402	43,1	43,1
403	403	403	403	43,2	43,2
407	407	407	407	49,2	49,2
410	410	410	410	14,7	14,7
410A	410A	410A	410A	6,8	6,8
221	221	221	221	14,5	14,5
222	222	222	222	14,5	14,5
412	412	412	412	55,1	55,1
414	414	414	414	31,4	31,4
416	416	416	416	79,0	79,0
207	207	207	207	46,7	46,7
426	426	426	426	46,7	46,7
201	201	201	201	46,7	46,7
429	429	429	429	14,4	14,4
196	196	196	196	49,1	49,1
438	438	438	438	44,2	44,2
195	195	195	195	44,2	44,2
438	438	438	438	44,2	44,2
195	195	195	195	44,2	44,2

- Apzīmējumi:
- US panelis, centrie
 - dūmu detektors
 - dūmu detektors virs piekorfrestiem
 - siluma detektors
 - rokas darbības detektors
 - Skapos-gāzmas signalizators
 - ugunsgrēka kabeļu FRHF SR114H 2x1+E
 - ugunsgrēka kabeļu FRHF SR114H 2x1+E
 - kabeļu KLMA 2x0,8+0,8
 - Kabeļu stāvvadu vieta

Pasūtītājs:		SIA "Tursons"		Projekta nosaukums:		SIA "Abēles"		inženieru birojs		2012.g. 5. septembris	